

6.4. Проверять наличие давления в пределах зеленой шкалы индикатора не реже 1 раза в квартал.

6.5. В случае падения давления произвести подкачку на станции технического обслуживания.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя техническим характеристикам табл. 1 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

7.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях:

1. Несоблюдения владельцем правил эксплуатации.
2. Небрежного хранения или транспортирования огнетушителя.
3. Утери паспорта.
4. Отсутствия пломбы завода-изготовителя.

8. Техническое освидетельствование

Техническое освидетельствование проводят на зарядных станциях при перезарядке огнетушителя.

Результаты записывают в табл. 2.

Дата освидетельствования и перезарядки	Результаты проверки	Срок следующего освидетельствования	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за перезарядку

9. Свидетельство о приемке

Огнетушитель порошковый закачной ОП-2(з)-АВСЕ, ОП-2(з)-ВСЕ, ОП-3(з)-АВСЕ, ОП-3(з)-ВСЕ, ОП-4(з)-АВСЕ, ОП-4(з)-ВСЕ, ОП-5(з)-АВСЕ, ОП-5(з)-ВСЕ, ОП-6(з)-АВСЕ, ОП-6(з)-ВСЕ, ОП-8(з)-АВСЕ, ОП-8(з)-ВСЕ, ОП-10(з)-АВСЕ, ОП-10(з)-ВСЕ, заряженный порошком марки АВСЕ ВСЕ соответствует ГОСТ Р 51057-2001 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления указана на этикетке огнетушителя.

Завод-изготовитель: ООО «ФАЭКС»

150034. г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1Д, стр. 12

Тел. (4852) 63-70-63 www.faeks.ru e-mail: mr.faeks@mail.ru



ООО «ФАЭКС»

Тел. (4852) 63-70-63 многоканальный
ФАЭКС www.faeks.ru e-mail: mr.faeks@mail.ru



ОГнетушитель

ПБ97

Порошковый закачной


ОП-2(з)-АВСЕ, ОП-2(з)-ВСЕ, ОП-3(з)-АВСЕ, ОП-3(з)-ВСЕ,
ОП-4(з)-АВСЕ, ОП-4(з)-ВСЕ, ОП-5(з)-АВСЕ, ОП-5(з)-ВСЕ,
ОП-6(з)-АВСЕ, ОП-6(з)-ВСЕ, ОП-8(з)-АВСЕ, ОП-8(з)-ВСЕ,
ОП-10(з)-АВСЕ, ОП-10(з)-ВСЕ

Сертификат соответствия С-RU.ПБ97.В.00497

ТУ 4854-001-69930830-2011

Внимание! Зарядку, перезарядку, освидетельствование и техническое обслуживание огнетушителя производить только на станциях технического обслуживания огнетушителей!

Корпус огнетушителя находится под давлением

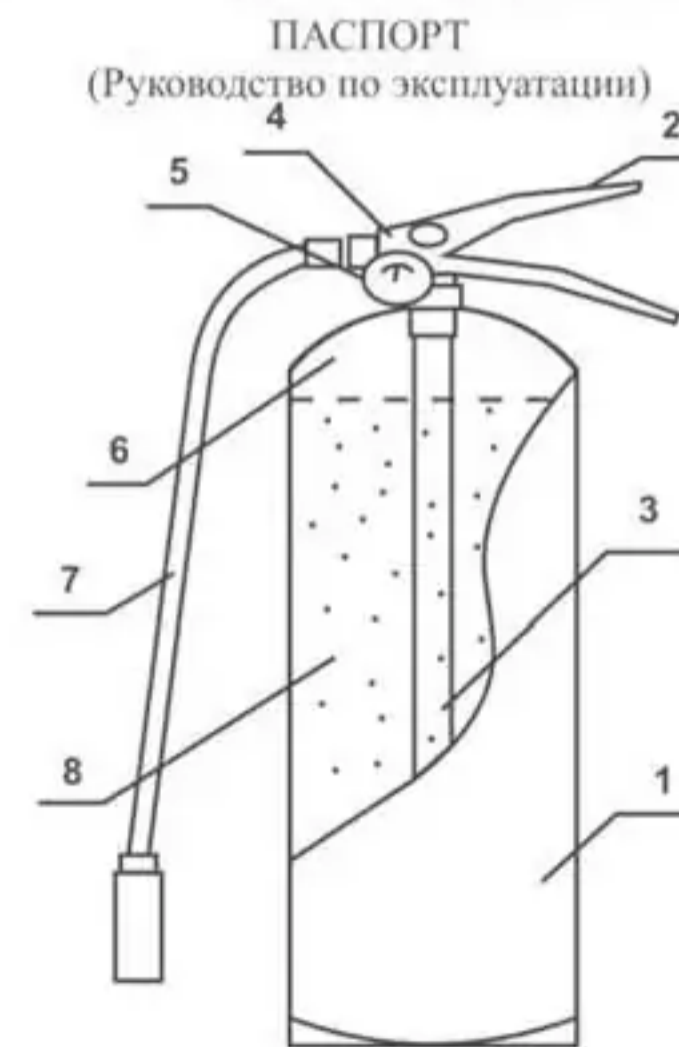

ПАСПОРТ
(Руководство по эксплуатации)

Рис. 1